


# SCHÉMA ROZVODU, ROZVÁDZAČ R

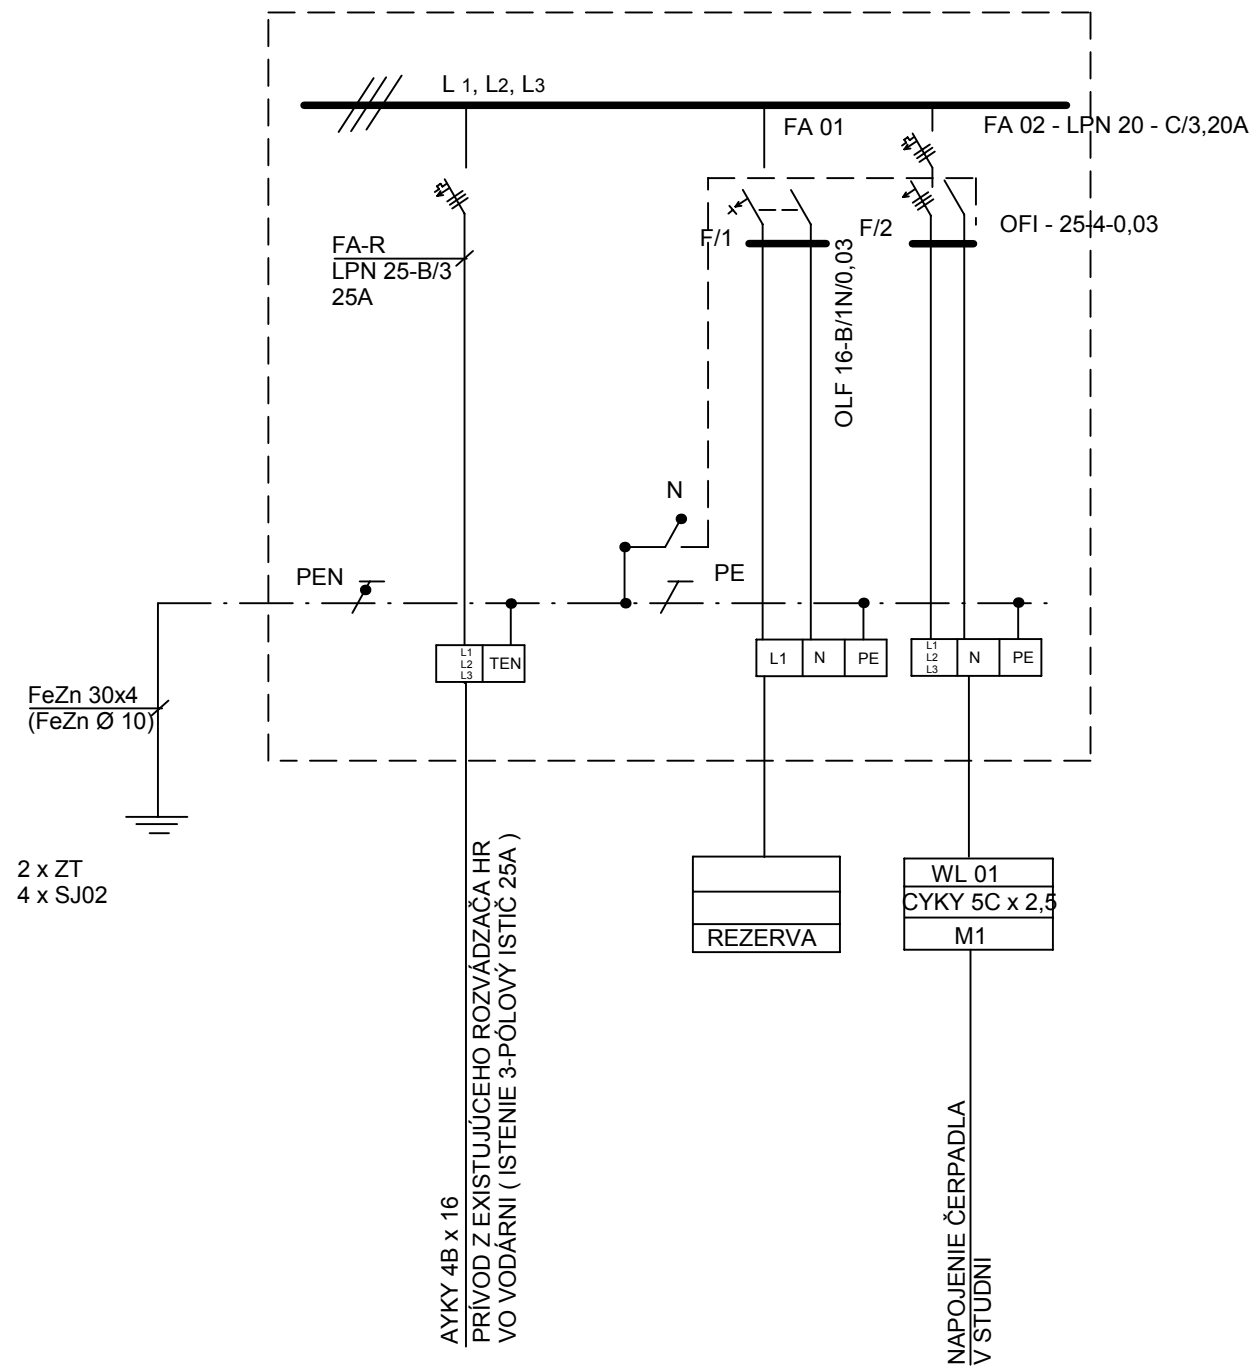


## OBSAH ROZVÁDZAČA R

- 1 KS CELOPLASTOVÁ SKRIŇNA TYP ABB PRE 12 MODULOV, STUPEŇ KRYTIA IP 55  
ROZMERY : v. 300 mm, š. 300 mm, hl. 120 mm  
OSADÍ SA NA VOLNE STOJACÍ PILIER
- 1 KS TROJPÓLOVÝ ISTIČ : LPN 25 - B/3, 25 A - HLAVNÝ ISTIČ
- 1 KS TROJPÓLOVÝ ISTIČ : LPN 20 - C/3, 20 A
- 1 KS PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ OFI-25-4-030A, 30 mA
- 1 KS PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S NADPRÚDOVOU OCHRANOU OLF/16 B/1N/030A, 30 mA


PRÍVOD - ZDOLA

VÝVODY - DOLE

# ROZVÁDZAČ R

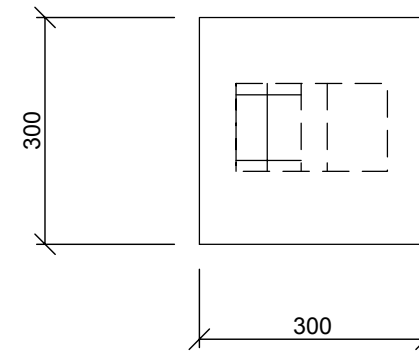

# ROZMEROVÝ NÁČRT

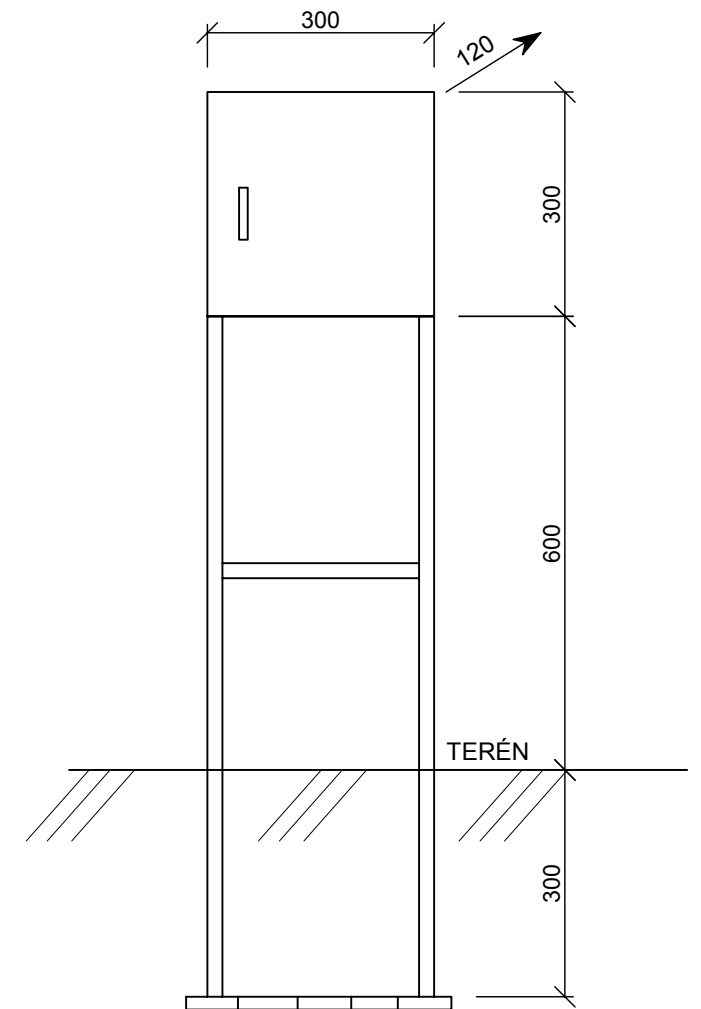

## NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA PODĽA ČSN 33 0120

3/N/PE AC, 230 / 400 V, 50 Hz, TN - C- S

## OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 - 4 - 41 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA ( OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM )

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE ( OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM )

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- OCHRANNÝM POSPÁJANÍM

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

<b>D.3. SO-03 Studňa a hlavné rozvody závlahovej vody</b>			ZVÁZOK Č.
PROJEKTANT STAVBY	ING. MOŤOVSKÝ	VYPRACOVAL	PLODOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PLODOVÁ	KRESLIL	
INVESTOR <b>LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66</b>			
MIESTO STAVBY	k.ú. VEL'KÝ ŠARIŠ	PARCEL. ČÍSLO	2684/1
OKRES	PREŠOV	KRAJ	PREŠOVSKÝ
			KLASIFIKÁCIA STAVBY
			2   1   5   2
NÁZOV STAVBY			DÁTUM
<b>STABILIZÁCIA HRANICE ŠKÔLKARSKEHO STREDISKA ŠARIŠ</b>			<b>08/2010</b>
			MIERKA
			STUPEŇ
			<b>PSP; PRS</b>
OBSAH VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU
<b>Rozvádzač</b>			<b>D.3.8.</b>