



ENERGETICKÁ BILANCIA		
INŠTALOVANÝ PRÍKON	Pi = 29,48 kW	MAX. ROČNÁ SPOTREBA
MAX. SÚČ. PRÍKON	Pp = 4,67 kW	A = 12,07 MWh/rok

UPOZORNENIE	
▷	PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNO M SMERE PODLA STN 73 6065
▷	PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ PO DANEJ TRASE, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.
▷	PRED SAMOTNÝM NAPOJENÍM OBJEKTU NA VEREJNÚ SIEŤ JE NUTNÉ OVERIŤ POLOHU A STAV JESTVUJÚCICH ROZVODOV. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 6005.

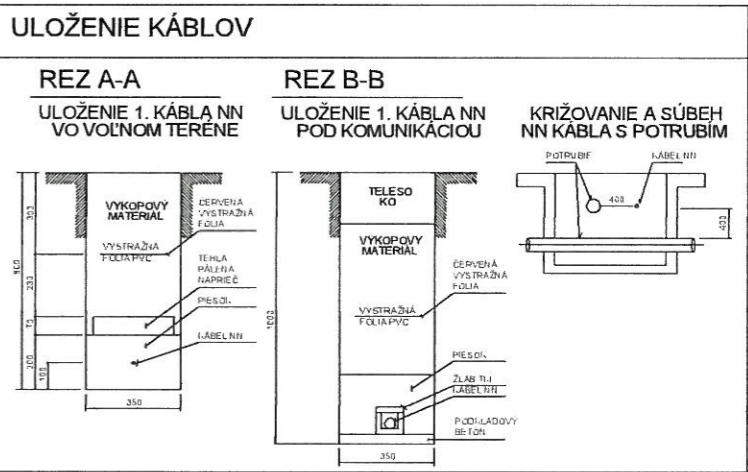

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3NPE~50Hz, 230V/400V/TN-C-S
<b>OCHRANA PRED:</b>
ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI A PREKÁŽKAMI, PRÚD.CH.
ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, HLAVNÝM POSPÁJANÍM

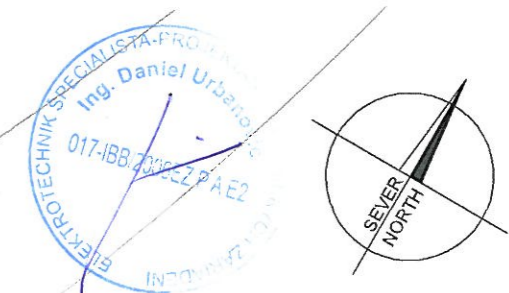

Kreslil:	Ing. Daniel Urbanovič	<b>ing. Daniel Urbanovič</b> elektroprojektant ELEKTRO PROJEKTANTSKA KANCELARIA Laskomerského 8, 97701 Brezno tel: 048/ 611 52 40 - www.elektroprojektant.sk	
Projektoval:	-		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Urbanovič (0017-IBB/2006 EZ P A E2)		
Hlavný projektant:	-		
Investor:	SEMENOLES s.p. PRI ZELEZNICI LIPT. HRADOK	dátum/zmena:	05/2008
Akcia:	LŠ DRAKŠIAR, BEŇUŠ SO-01 a SO-02 FÓLIOVNÍKY	stupeň:	PSP
Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA	č. zákazky:	081140
Obsah výkresu:	SITULAČNÁ SCHÉMA ROZVODU	formát:	1A3
		mierka:	1:500
		list č.:	1
		Číslo výkresu:	EL01