

**USPORIADANIE ZASUVIEK
DETAIL-A V STENE 0,3M OD PODLAHY**

č.č.	NAZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHY	POVRCH.ÚP.	POZNÁMKA
1.01	OSTYVACIÁ IZBA	30,35			
1.02	SPÁLŇA RODKOV	20,94	PALETOVKA	OLEJTEPA	SAPOD- KARTONOVÝ PODIEVAD
1.04	KUCHYŇA	14,16		CEMEX	
1.05	KOJNORNA	4,72			
1.06	KOPELŇA	7,35	KERAM.	K. OBRÁDZ.	VODOVZD.
1.07	CHODBA	8,18	DLAŽBA	CEMEX	
1.08	TERASA	10,83	KAMEN		DR. OBRÁDZ.
CELKOVÁ PLOCHA:		119,10 m²			

- A-ZASUVKA DVOJITÁ S PREPATOVOU OCHRANOU 230V 10A V INSTAL. KRABICI LISTOVEJ S MASTAVCOM
PRE NAPONIENIE POČITACOV , 5593A C02357D
- B-ZASUVKA DVOJITÁ 230V 10A V INSTAL. KRABICI LISTOVEJ S MASTAVCOM
PRE NAPONIENIE POČITACOV 5513A -C02357D
- Z-ZASUVKA DVOJITÁ 230V 10A V INSTAL. KRABICI LISTOVEJ S MASTAVCOM
PRE VSEBOECNE POUZITIE 5513A -C02357B
- P-ZASUVKA DVOJITÁ 2KR45 V INSTAL. KRABICI LISTOVEJ S MASTAVCOM

- ZASUVKA JEDNODUCH NASTENNA 16A 230V IP44
- ⌋ ZASUVKA DVOJITÁ NASTENNA 16A 230V IP20
- ⌋ ZASUVKA JEDNODUCH NASTENNA 16A 230V IP20
- ⌋ ZASUVKA DVOJITÁ NASTENNA 16A 230V S PREP. OCHRANOU
- ⌋ ZASUVKA DVOJITÁ NASTENNA 16A 230V PRE NAP. POČITACOV
- ⌋ - ZDRUŽENE ROZVODY--POČET KABLOV 3
- - SENZOR POHYBU


- ⌋ JEDNODUCHÝ VYPINAC RÁDENIE 1 NASTENNY 10 A, 230V IP20
- ⌋ STREDNÝ PREPINAC RÁDENIE 5 NASTENNY 10 A, 230V IP20
- ⌋ STREDNÝ PREPINAC RÁDENIE 6 NASTENNY 10 A, 230V IP20
- ⌋ STREDNÝ PREPINAC RÁDENIE 6+6 NASTENNY 10 A, 230V IP20
- ⌋ KRÍŽOVÝ PREPINAC RÁDENIE 7 NASTENNY 10 A, 230V IP20
- ⌋ STREDNÝ PREPINAC RÁDENIE 5 NASTENNY 10 A, 230V IP44
- ⌋ JEDNODUCHÝ VYPINAC RÁDENIE 1 NASTENNY 10 A, 230V IP44

**ROZVODNÁ SUSŤAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TN-S
OCHRANNE OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLACIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI,
OCHRANA PRI PORUČHE BUDE ŠAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČHE A OCHR. POSPALANIM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRŮDOVYM CHRANICOM**

2XCXY -J 5X6Z RE DO RD2 ø RD1
2XCXY 16zž Z HUP DO RD2 ø RD1

CXY -J 5X6Z RE DO RD2
CXY 16zž Z HUP DO RD2

092 IKD 1998 EZ P A E2

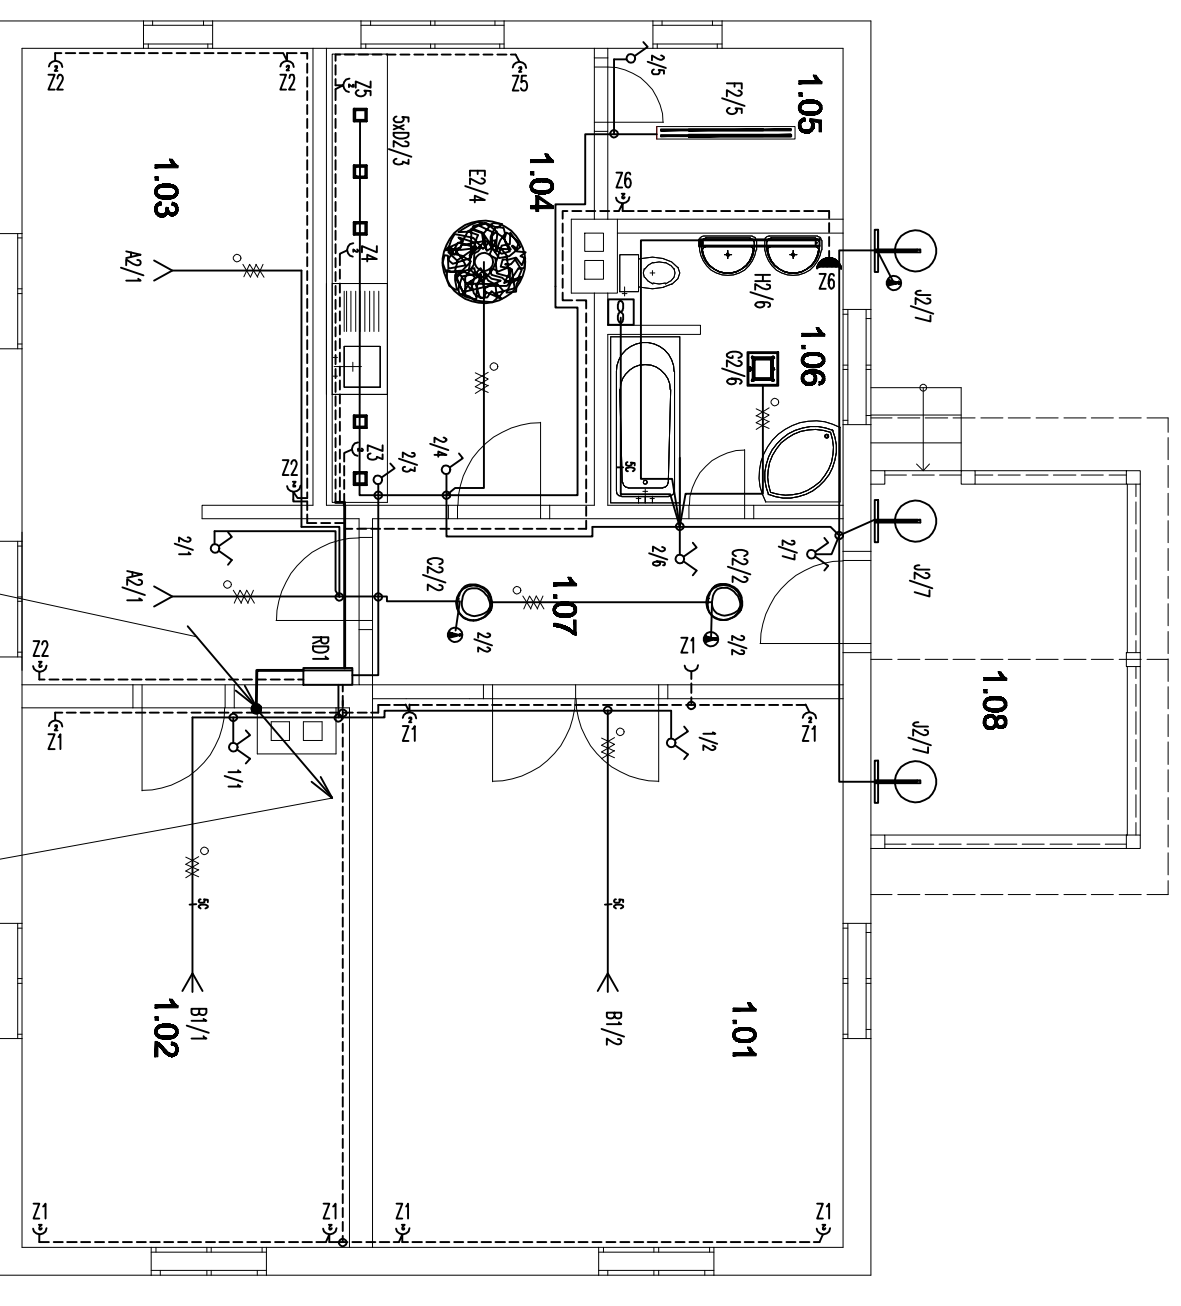

Autor návrhu	Ing.arch. MIROSLAV ČECH	CMI COMPANY
Zod. projektant	Ing. JOZEF RUŠČÁK	ARCHITEKTÚRA, INTERIÉR, DESIGN WELLNESS OBJEKTY
Profesia	elektro	Ing.arch. Miroslav ČECH Kysucká 10, 040 11 KOŠICE
Investor	Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	
Miesto stavby	PODSŮĽOVÁ	
Stavba	PODSŮĽOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	Dátum 03. 2011 Č. výkresu E01
Obsah	PÔDORYS PRÍZEMIA	Paré