


TYPOVA PRIPOJNICA EPS2

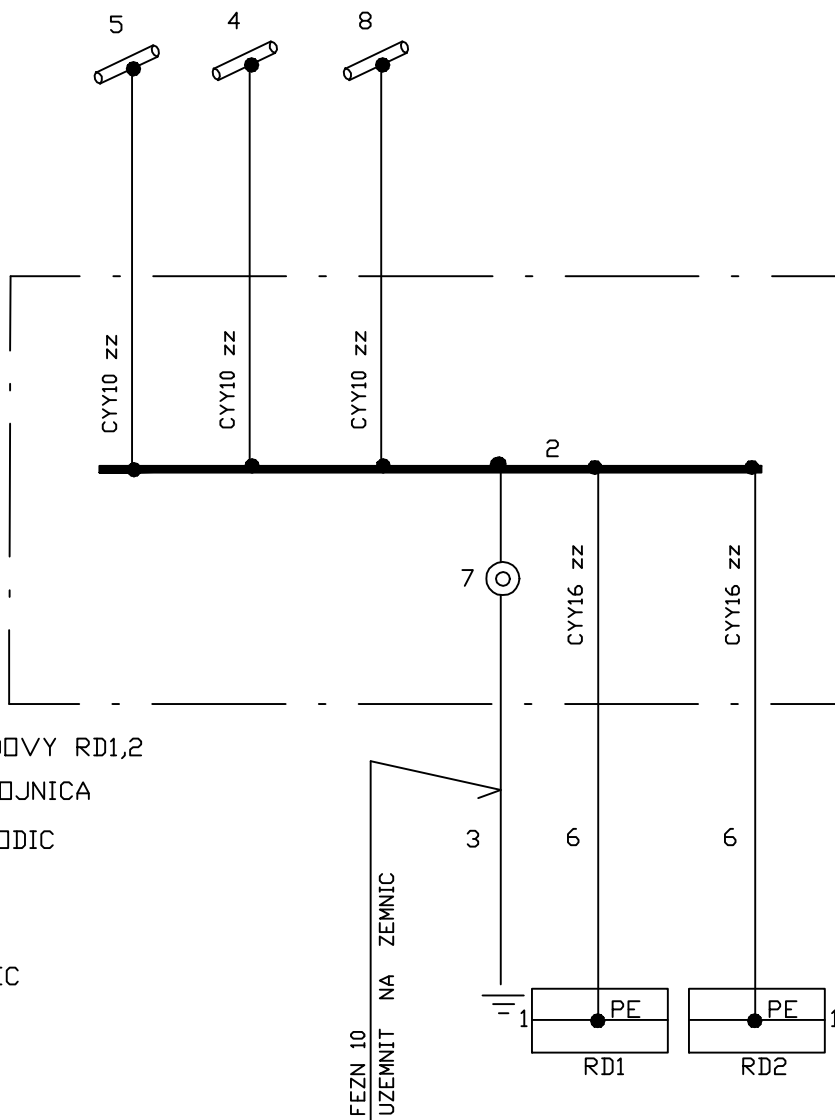

POZNAMKA

- 1-HLAVNY ROZVADZAC BUDDVY RD1,2
- 2-HLAVNA OCHRANNA PRIPOJNICA
- 3-HLAVNY UZEMNOVACI VODIC
- 4-HLAVNY PRIVOD VODY
- 5-KANALIZACNY PRIVOD
- 6-HLAVNY OCHRANNY VODIC
- 7-SKUSOBNA SVORKA
- 8-ROZVODY UVK

ROZVODNA SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TN-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ ,KRYTMI.
 OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENIM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNICOM

092 IKD 1998 EZ P A E2

Autor návrhu	Ing.arch. MIROSLAV ČECH	CMI COMPANY ARCHITEKTÚRA, INTERIÉR, DESIGN WELLNESS OBJEKTY Ing.arch. Miroslav ČECH Kysucká 10, 040 11 KOŠICE	
Zod. projektant	Ing. JOZEF RUŠČÁK		
Profesia	elektro		
Investor	Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA		
Miesto stavby	PODSÚĽOVÁ		
Stavba	PODSÚĽOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	Dátum	03. 2011
Obsah	HUP	Č. výkresu	E06
		Paré	