


- 1./ PRED ZAČATIM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTVÝČIť JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV!
- 2./ PRI KRIZOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODLA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITEĽOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETÍ.
- 3./ PRI KRIZOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ PŘEVADZAT ZEMNÉ PŘEVADZAT LUDNÉ!
- 3./ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽIŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ÚRADU č.374/1990 Zb. O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNIČKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH, VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE č. 124/2006 Zb. V ZMENÍ VYHLÁŠKY č. 454/1990 Zb., VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE č. 718/2003 Zb. A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTC VPLYVAVÝ Z JEDNOTLIVÝCH PRÁČ POČAS REALIZÁCIE STAVBY.
- 4./ ZHOŤOVATEĽ PRED ZAČATIM PRÁČ JE POVINNÝ OVERIť NAPUOVACIE BODY A V PŘIPADE NEZROVNALOSTI S PD PRIZVAť PROJEKTANTA K RIEŠENIU

2298/1

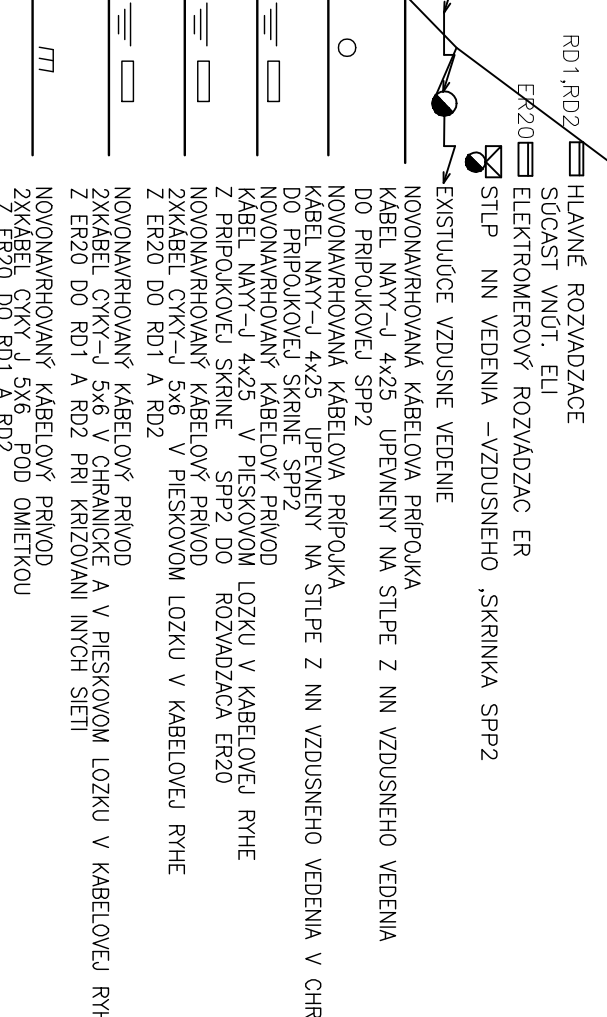

2300

ROZVODNÁ SUŠTAVA 3+PE+N AC 400V 50HZ TN-C-S OCHRANNÉ OPATRENIA, PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-1. ZAKLADNÁ OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLACIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI. OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SÁMOGINNÝM ODPOJENIM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANIM DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVÝM CHRANICOM

NN PŘIPOJKA

DETAIL
 M1:200

| | | |
|------------------------|--|---|
| Autor návrhu | Ing.arch. MIROSLAV ČECH | CMI COMPANY |
| Zod. projektant | Ing. JOZEF RUŠČÁK | |
| Profesia | elektro | ARCHITEKTURA, INTERIÉR, DESIGN WELLNESS OBJEKTY |
| Investor | Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA | Ing.arch. Miroslav ČECH Kysučská 10, 040 11 KOŠICE |
| Miesto stavby | PODSÚILOVÁ | |
| Stavba | PODSÚILOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA | Dátum |
| Obsah | SITUÁCIA | Č. výkresu |
| | | Paré |

M1:500

2299

SPP2

ER2.0 2x

DETAIL
 M1:200

EXISTUJÚCI OBJEKT
 KUCHYŇA

DREVAREN

2298/4

VSTUP
 KANCELÁRIE

VSTUP
 PRÁVICA

PSINEC

LTT

RD1

RD2

ER

SPP2

VSTUP
 UBYTOVANIE

EXISTUJÚCI OBJEKT

2298/2